

Recommandations de montage Doigt de gant :

Type d'installation d'onde de température	Taille du tuyau	
Dans manchon fileté	DN 15 DN 20 DN 25	
Dans feuille de tuyau	≤ DN 50	
Enclin à direction écoulement	≤ DN 50	
Perpendiculaire à découlement	DN 65 à DN 250	

NOS AGENCES :

AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle
6 rue Clément Ader
BP 58409
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90
Fax : 02 51 85 00 08


AUTOMATEC Ovest Instrumentation

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
Fax: 02 31 15 54 55

automatec.ca@automatec-ofc.fr



Exemple de montage d'une sonde sur température sur tuyauterie

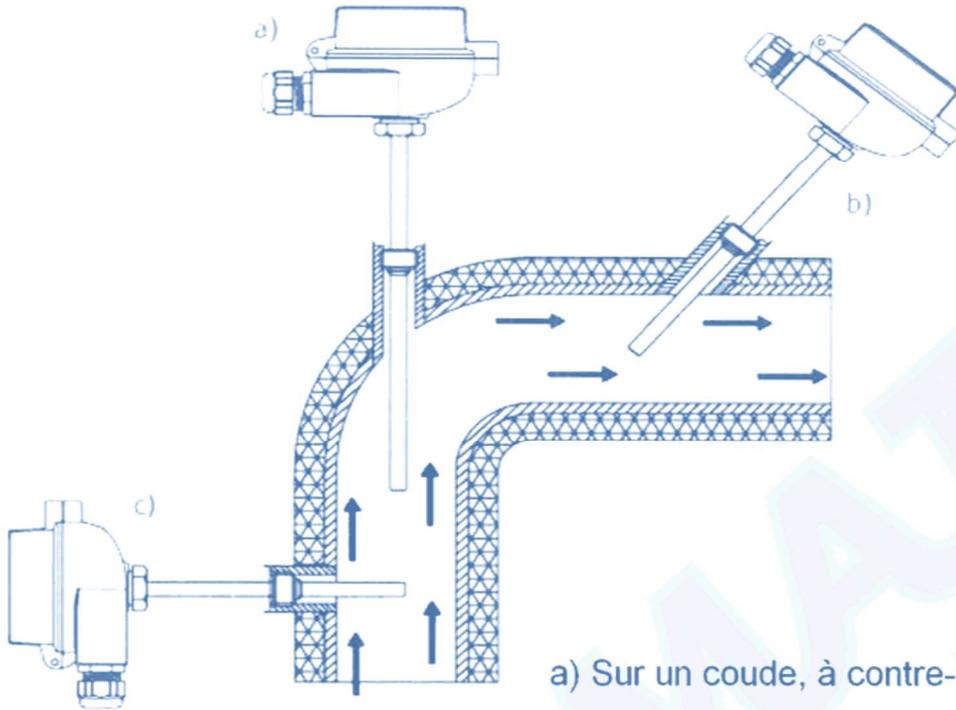

a) Sur un coude, à contre-courant

b) Sur petits tuyaux, s'installe penché à contre-courant

c) Perpendiculaire au débit

NOS AGENCES :

AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle
6 rue Clément Ader
BP 58409
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90
Fax : 02 51 85 00 08

AUTOMATEC Ouest Instrumentation

6 rue des Bréholles
Tél: 02 31 15 54 54
Fax: 02 31 15 54 55

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

